



**JU CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA
CRNE GORE
81000 PODGORICA, PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2
CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH OF
MONTENEGRO**



Li 08.03

MEST ISO/IEC 17025 : 2006

CETI

📞 ++382 (0)20 658-090; 658-091; Fax: ++382 (0)20 658-092; E-mail: info@ceti.co.me

CETI 5100.101.01

LABORATORIJA ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Vrsta ispitivanja	Kontrola kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji Crne Gore tokom marta 2012.god.
Broj izvještaja	00-15-1101/3
Datum izdavanja izvještaja	18.04.2012.god.

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Naziv podnosioca zahtjeva	AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj zahtjeva/ugovora	Ugovor (Agencija za zaštitu životne sredine br.05-D-592/1, CETI br.00-15-1101)
Datum podnošenja zahtjeva /potpisivanja ugovora	22.03.2012.god.

PODACI O UZORKU

Datum uzorkovanja	1.03-31.03.2012.god.
Vrsta uzorka	Imisijska mjerena kvaliteta vazduha
Zahtijevano ispitivanje	SO ₂ , NO, NO ₂ , O ₃ , CO, PM ₁₀ , teški metali , benzo (a) piren i ukupni policiklični aromatični ugljovodonici u PM ₁₀ česticama
Uzorkovao	Odjeljenje za laboratorijsku dijagnostiku i monitoring
Broj protokola u JU CETI	/

Napomena:

- 1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.**
- 2. Izvještaj o ispitivanju se može umnožavati isključivo kao cjelina.**

**POMOĆNIK DIREKTORA
ZA TEH. I LAB. POSLOVE
Danijela Šuković, spec.toks. hem.**

SADRŽAJ

1.Uvod.....	3
2.Podaci o mreži.....	4-5
3.1.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Podgorica.....	6-13
3.2.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Bar.....	14-20
3.3.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Nikšić.....	21-31
3.4.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Pljevlja.....	29-32
3.5.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Tivat.....	33-36
4. Metode.....	37

1.UVOD

JU Centar za ekotoksikološka ispitiivanja Crne Gore (CETI), realizovao je ispitiivanje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori u skladu sa »Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha«, (»Sl.list Crne Gore, br.44/10 od 30.07.2010«), odnosno raspoloživim mjernim instrumentima i uzorkivačima na postojećim stacionarnim stanicama. Monitoringom su obuhvaćena sledeća ispitiivanja:

1.Sistematsko mjerjenje imisije zagađujućih materija u vazduhu na automatskim mjernim stanicama

1.1.Podgorica-“NOVA VAROŠ”

Na lokaciji pored bulevara „Svetog Petra Cetinjskog”, u Podgorici vršena su kontinualna mjerena zagađujućih materija (azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida, ugljen monoksida, PM₁₀ čestica, sadržaja olova, benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena), ukupnih PAH-s u PM₁₀ i meteoroloških parametara. Rezultati mjerena su predstavljen tabelarno i grafički, kao jednočasovne srednje vrijednosti, osmočasovni maksimumi i srednje 24h svih izvršenih mjerena, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti i granice tolerancije.

1.2. Bar-centar

U Baru je automatskom stanicom vršeno mjerjenje sledećih parametara: sumpor dioksa, prizemnog ozona, azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida, PM₁₀ čestica, sadržaj teških metala, benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena), ukupnih PAH-s u PM₁₀ i meteoroloških parametara. Rezultati mjerena su predstavljeni tabelarno i grafički, jednočasovne srednje vrijednosti, osmočasovni maksimumi i 24h srednje vrijednosti svih izvršenih mjerena, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti i granice tolerancije.

1.3. Nikšić-centar

U Nikšiću, na lokaciji pored bulevara „Nika Miljanića” vršeno je automatsko mjerjenje sumpor dioksa, prizemnog ozona, azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida, PM₁₀ čestica, sadržaj teških metala, benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena), ukupnih PAH-s u PM₁₀ i meteoroloških parametara do 18.03.2012.god.Od 22.03.2012.god. mjerena kvaliteta vazduha u Nikšiću započeta na lokaciji (dvorište gimnazije „S.Cerović“) propisanoj »Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha«, (»Sl.list Crne Gore, br.44/10 od 30.07.2010«).

Rezultati mjerena su predstavljeni tabelarno i grafički, kao jednočasovne srednje vrijednosti svih izvršenih mjerena, osmočasovni maksimumi i 24h srednje vrijednosti sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti i granice tolerancije.

1.4. Pljevlja-Centar (ul.Skerlićeva)

U Pljevljima je vršeno automatsko mjerjenje PM₁₀ čestica, azot monoksida, azot dioksida i ukupnih azotnih oksida. Rezultati mjerena su predstavljeni tabelarno i grafički, kao srednje jednočasovne (NO₂) i srednje 24h (NO₂ i PM₁₀) vrijednosti svih izvršenih mjerena, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti i granice tolerancije.

1.5. Tivat

U Tivtu , na lokaciji propisanoj »Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha« , (»Sl.list Crne Gore, br.44/10 od 30.07.2010«) sa mjerjenjima kvaliteta vazduha je započeto 14.03.2012.god. i to mjerjenje PM10 čestica, azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida i meteoroloških parametara.

Rezultati mjerena su predstavljeni tabelarno i grafički, kao srednje jednočasovne (NO₂) i srednje 24h (NO₂ i PM₁₀) vrijednosti svih izvršenih mjerena, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti i granice tolerancije.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

2.PODACI O MREŽI

U ovom poglavlju prikazani su podaci o državnoj mreži stanica, popis zagađujućih materija.Podaci o mreži stanica sa svim njenim karakteristikama prema Pravilniku o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha (Sl.list Crne Gore”, br 21/11 od 21.04.2011) i Uredbi o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (“Sl.list Crne Gore, br. 45/08 od 31.07.2008) predstavljeni su u poglavlju 3, “Rezultati mjerenja”.

1.1.	Naziv:Mjerna mreža Crne Gore	
1.2.	Skraćenica	
1.3	Tip mreže: Državna mreža	
1.4.	Tijelo odgovorno za upravljanje državnom mrežom:Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore	
1.4.1	Naziv:	JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore
1.4.2	Ime odgovorne osobe	Nada Medenica
1.4.3	Adresa	Put Radomira Ivanovića br.2
1.4.4	Telefon	+382 658 090
1.4.5	Fax	+382 658 092
1.4.6	E-mail	info@ceti.co.me
1.4.7	Web adresa	www.ceti.co.me

2.1. MJERNA MJESTA

Državna mreža za trajno praćenje kvaliteta vazduha u martu mjesecu 2012.godini sastojala se od pet stacionarnih stanica raspoređene u naseljenom području Crne Gore i to:

- PODGORICA-NOVA VAROŠ**
- BAR-CENTAR**
- NIKŠIĆ-CENTAR**
- PLJEVLJA-CENTAR**
- TIVAT-CENTAR**

3. REZULTATI MJERENJA**3.1. MJERNA STANICA-PODGORICA-NOVA VAROŠ****PODACI O STANICI-NOVA VAROŠ**

1.Opšti podaci			
1.1.	Ime stanice	Nova Varoš (bul.sv.Petra Cetinjskog)	
1.2.	Ime grada	Podgorica	
1.3.	Nacionalni ili lokaklni broj i oznaka		
1.4.	Kod stanice		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore	
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine	
1.7.	Ciljevi mjerena	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda	
1.8.	Geografske koordinate	G.užina (m)	G.širina (m)
		6605767.37	4700417.54
		Nmv(m)	
1.9.	NUTS		
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjeri	CO, NO, NO ₂ , NOx, PM ₁₀ , Pb, BaP	
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra	
1.12	Druge informacije		
2.Klasifikacija stanice			
2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje	
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	UT (Saobraćajna)	
2.3.	Dodatne informacije o stanicu	1000mx 50m	
3.Mjerna oprema			
3.1.	Naziv		
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda		
CO		Automatski analizator	analiza-IR aapsorpcija
NO, NO ₂ , NOx		Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
PM ₁₀		Automatski analizator	Analiza-apsorpcija beta zračenja
Pb		Ručno sakupljanje	Analiza-AAS
BaP		Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

4.Opis uzorkovanja		
4.1.	Lokacija mjernog mjesa	
4.2.	Visina mesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	kontinuirano

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

**3.1.1. REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA VAZDUHA U OPŠTINI
PODGORICA U MJESECU MARTU**

**3.1.2 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI
PODGORICA NA LOKACIJI-NOVA VAROŠ**

Tabela 1. Prikaz rezultata za NO₂ i PM₁₀

Srednje dnevne vrijednosti		
Datum	Azot dioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM ₁₀ čestice ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.03	8.03	9.17
2.03	20.68	47.05
3.03	17.95	57.78
4.03	16.18	40.73
5.03	19.95	52.17
6.03	24.28	49.78
7.03	18.91	42.81
8.03	20.67	64.84
9.03	9.46	29.95
10.03	4.68	27.92
11.03	4.92	28.49
12.03	3.08	11.10
13.03	5.12	9.03
14.03	6.04	14.67
15.03	5.97	13.31
16.03	19.14	36.23
17.03	15.84	38.13
18.03	13.10	33.04
19.03	18.47	50.22
20.03	19.72	47.09
21.03	22.77	48.44
22.03	24.99	65.95
23.03	22.42	48.43
24.03	21.01	61.71
25.03	18.76	55.54
26.03	11.69	24.91
27.03	17.22	28.53
28.03	12.03	24.77
29.03	18.37	34.03
30.03	18.28	30.61
31.03	15.14	23.91
Granična dnevna srednja vrijednost		50
Granica tolerancije		80

Tabela 2. Prikaz rezultata za CO

Maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti	
Datum	Ugljen monoksid (mg/m ³)
1.03	0.82
2.03	0.55
3.03	1.51
4.03	1.89
5.03	1.45
6.03	1.78
7.03	1.19
8.03	1.39
9.03	1.59
10.03	1.47
11.03	0.28
12.03	0.28
13.03	0.25
14.03	0.20
15.03	0.24
16.06	0.19
17.03	1.21
18.03	1.59
19.03	1.08
20.03	1.37
21.03	1.76
22.03	1.09
23.03	1.53
24.03	1.26
25.03	1.00
26.03	1.07
27.03	0.54
28.03	0.69
29.03	0.71
30.03	0.38
31.03	0.41
Granična vrijednost	10


IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

Tabela 3. Prikaz rezultata sadržaja olova, benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH u skladu sa Uredbom i ukupnih PAH-s u PM₁₀

Pb	Benzo (a) piren	Predstavnici PAH u skladu sa Uredbom	PAH-s
ug/m ³	ng/m ³		
0.010	1.058	6.028	10.745


3.1.3 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI PODGORICA

Grafik 1. Jednočasovne srednje vrijednosti NO₂

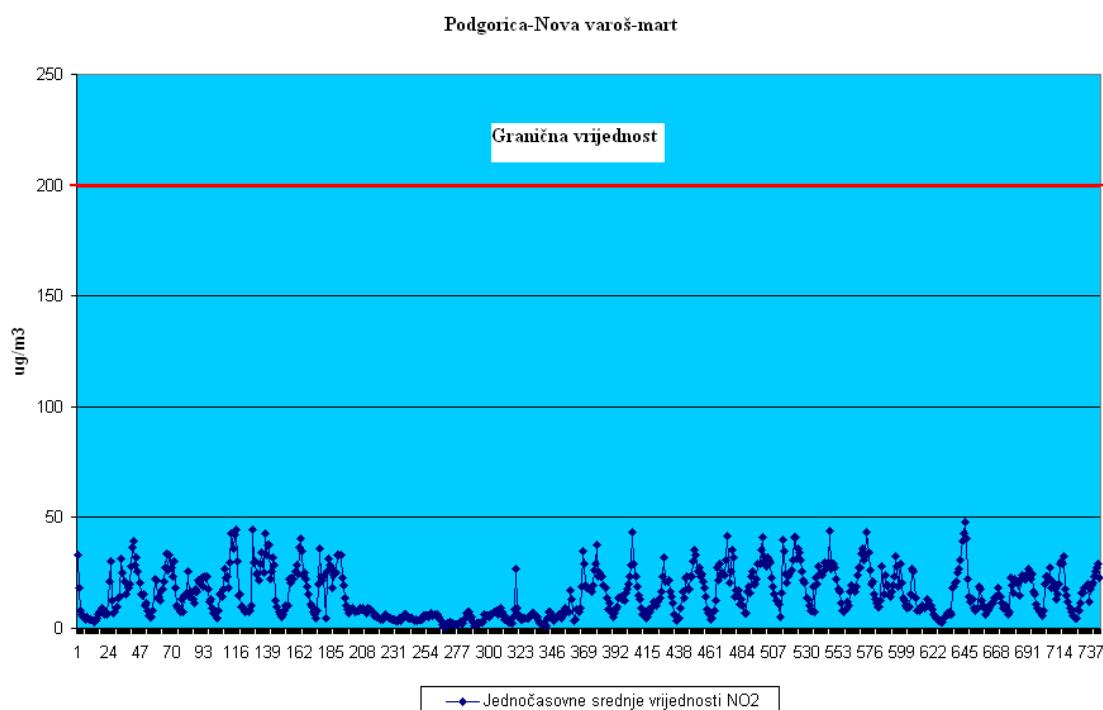


IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

Grafik 2.Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ čestica

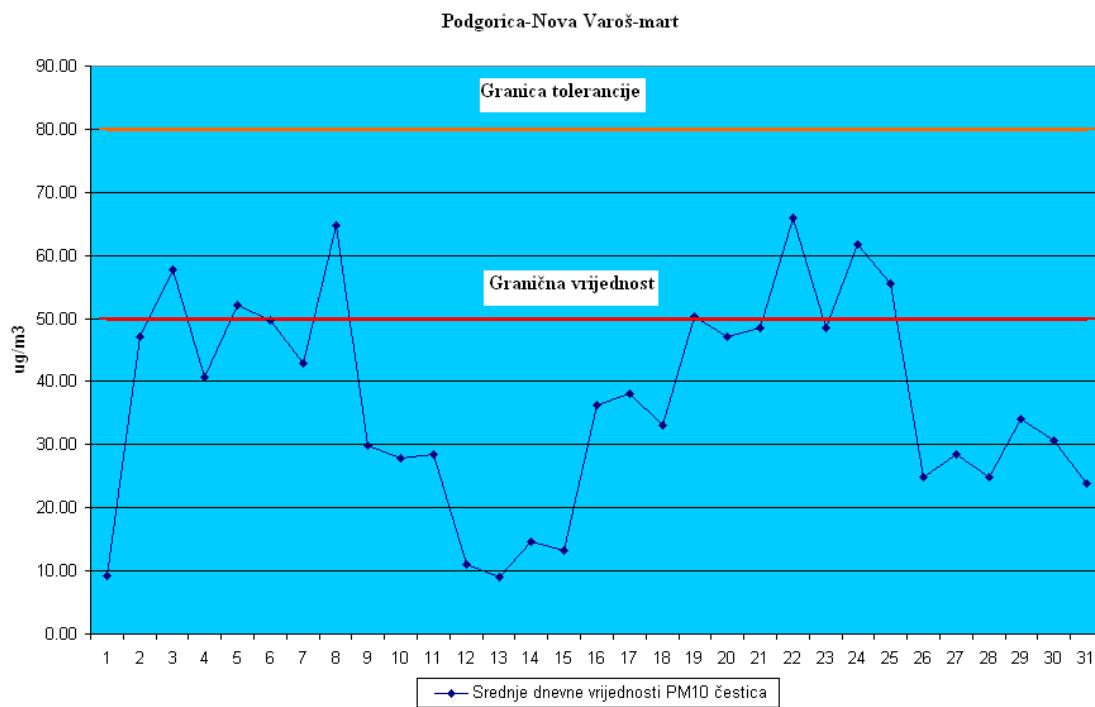

Grafik 3.Maksimane osmočasovne srednje vrijednosti CO

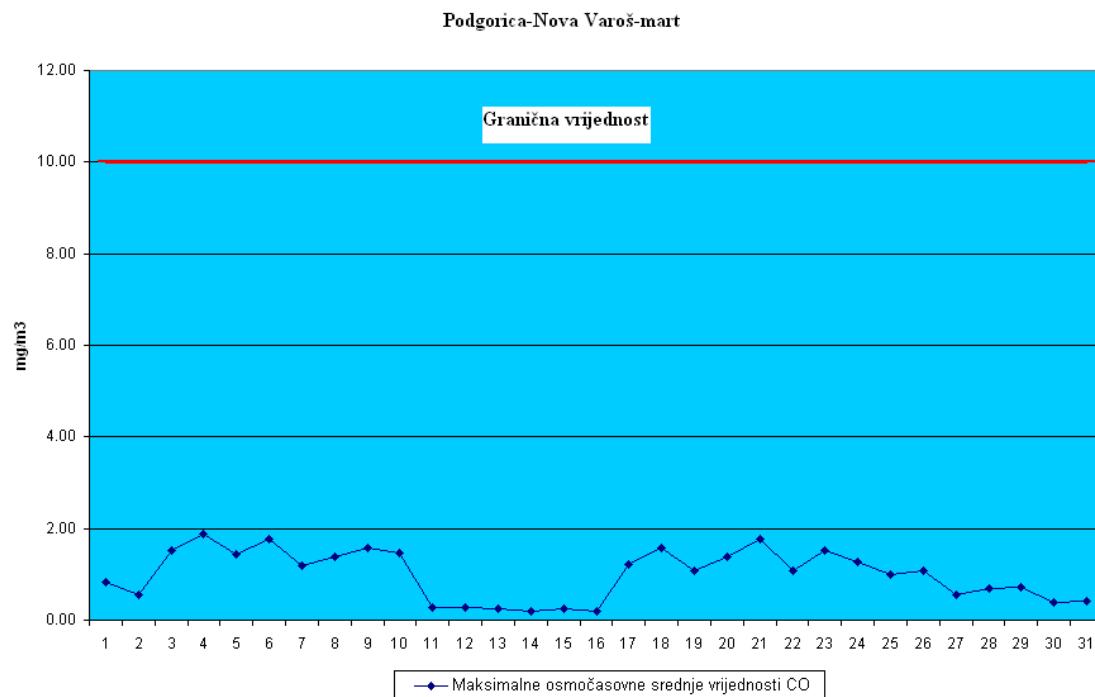

**KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI PODGORICA
NOVA VAROŠ**

- Jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida**, predstavljene grafički, su ispod ispod propisanih graničnih vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$).
- Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom mjeseca marta bile ispod propisane ciljne vrijednosti od $10 \text{ mg}/\text{m}^3$ na ovoj lokaciji.
- Sve izmjerene, srednje dnevne vrijednosti **PM₁₀** čestica su tokom marta mjeseca (31 dan validnih mjerena) bile ispod propisane granice tolerancije za 2012.godinu od $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- PM₁₀ čestice su analizirane na sadržaj **olova** za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.
Sadržaj olova u toku mjeseca marta, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je bio značajno ispod $0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Nedjeljni, zbirni uzorci PM₁₀ čestica su analizirani na sadržaj benzo (a) pirena i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole imisija. Sadržaj benzo (a) pirena izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka je u martu mjesecu bio $1.058 \text{ ng}/\text{m}^3$ u odnosu na propisanu ciljnu vrijednost od $1.0 \text{ ng}/\text{m}^3$, sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

3.2.MJERNA STANICA-BAR**3.2.1.PODACI O STANICI-BAR**

1.Opšti podaci		
1.1.	Ime stanice	Bar-centar
1.2.	Ime grada	Bar
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	
1.4.	Kod stanice	
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine
1.7.	Ciljevi mjerena	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda
1.8.	Geografske koordinate	N 42°05'964, E19°05'934
1.9.	NUTS	
1.10.	Zagadjujuće materije koje se mjeru	SO ₂ ,O ₃ ,CO,NO, NO ₂ ,NOx,PM ₁₀ , Pb, As, Cd, Ni i BaP
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra
1.12	Druge informacije	
2.Klasifikacija stanice		
2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Saobraćajna
2.3.	Dodatne informacije o stanici	
3.Mjerna oprema		
3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
CO	Automatski analizator	analiza-IR aapsorpcija
O ₃	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
NO, NO ₂ ,Nox	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
PM ₁₀	Ručno sakupljanje	Gravimetrija
Pb, As, Cd i Ni	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS
4.Opis uzorkovanja		
4.1.	Lokacija mjernog mesta	
4.2.	Visina mesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	kontinuirano

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

3.2.2.REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA VAZDUHA U OPŠTINI BAR U MJESECU MARTU

3.2.3 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI BAR NA LOKACIJI-„CENTAR“

Tabela 1. Prikaz rezultata za SO₂, NO₂ i PM₁₀

Datum	Srednje dnevne vrijednosti		
	Sumpor dioksid	Azot dioksid	PM ₁₀ čestice
		µg/m ³	
1.03	5.74	12.28	20.73
2.03	6.23	24.75	25.34
3.03	4.92	22.57	22.48
4.03	7.82	15.53	44.91
5.03	5.70	24.87	23.40
6.03	10.27	18.60	33.97
7.03	8.36	19.03	-
8.03	6.79	19.07	26.29
9.03	9.88	5.76	16.52
10.03	9.77	3.06	22.52
11.03	13.54	3.53	25.55
12.03	6.32	2.72	17.24
13.03	8.21	3.21	9.19
14.03	7.91	11.43	25.73
15.03	6.86	7.83	13.52
16.03	7.23	15.90	15.21
17.03	5.10	22.24	30.75
18.03	4.88	21.49	21.78
19.03	4.96	24.64	22.94
20.03	5.18	22.96	25.00
21.03	5.17	19.59	29.79
22.03	5.83	24.97	23.32
23.03	5.03	26.07	30.03
24.03	5.63	19.53	31.93
25.03	5.64	18.50	35.09
26.03	5.87	10.48	19.50
27.03	6.12	11.71	27.25
28.03	5.99	16.51	37.67
29.03	6.38	16.93	34.38
30.03	4.61	16.25	33.57
31.03	4.50	18.03	32.85
Granična dnevna sr. vrijednost	110		50
Granica tolerancije			80

Tabela 2.Prikaz rezultata za CO i O₃


Datum	Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	
	Ugljen monoksid	Ozon
	mg/m ³	µg/m ³
1.03	0.60	83.335
2.03	1.11	88.076
3.03	1.30	86.498
4.03	1.15	87.456
5.03	1.04	82.781
6.03	1.04	93.155
7.03	1.15	98.578
8.03	1.36	80.878
9.03	0.29	96.618
10.03	0.26	93.636
11.03	0.26	96.768
12.03	0.21	89.313
13.03	0.21	94.891
14.03	0.42	86.800
15.03	0.32	80.639
16.03	0.93	87.078
17.03	1.03	85.815
18.03	0.99	89.471
19.03	0.85	85.379
20.03	1.10	83.679
21.03	0.84	77.379
22.03	1.29	81.529
23.03	1.36	77.774
24.03	0.89	94.651
25.03	0.56	95.749
26.03	0.53	93.419
27.03	0.34	93.634
28.03	0.37	93.149
29.03	0.37	88.668
30.03	0.30	92.250
31.03	0.30	94.095
Granična vrijednost	10	
Ciljna vrijednost		120

Tabela 3. Prikaz rezultata sadržaja teških metala, benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s i ukupnih PAH-s u PM₁₀

Pb	Cd	As	Ni	Benzo (a) piren	Predstavnici PAH u skladu sa Uredbom	PAH-s
µg/m ³	ng/m ³					
<0.015	<3.0	<3.0	4.060	0.666	3.220	9.010


3.2.4.GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI BAR

Grafik 1.Jednočasovne srednje vrijednosti SO₂

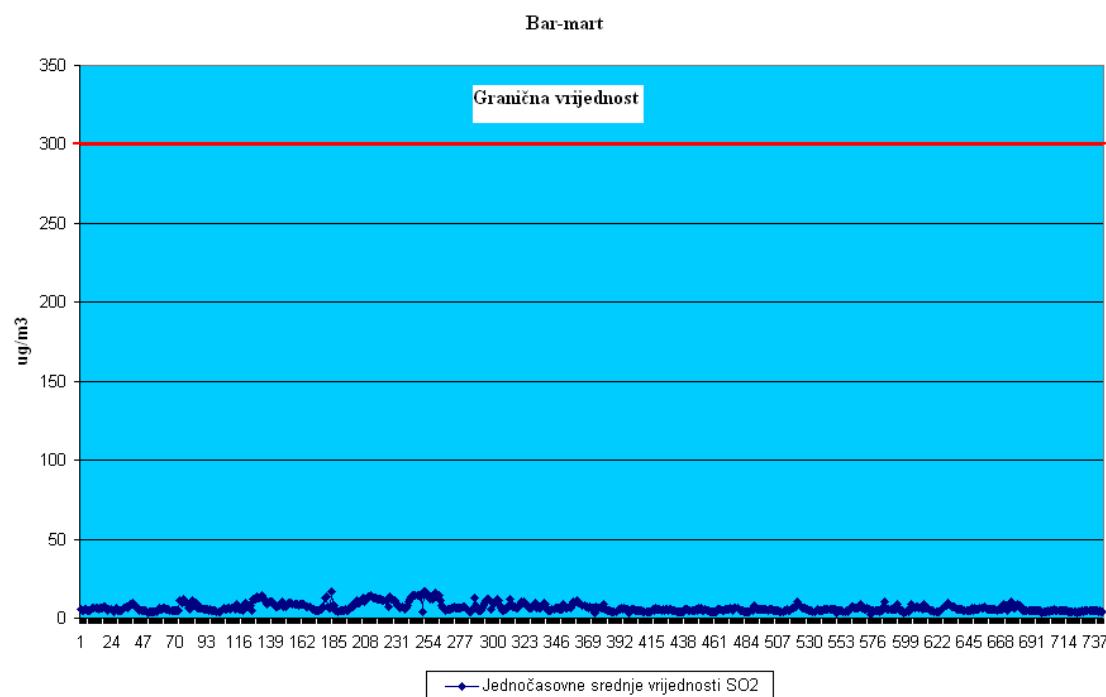


IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

Grafik 2.Jednočasovne srednje vrijednosti NO₂

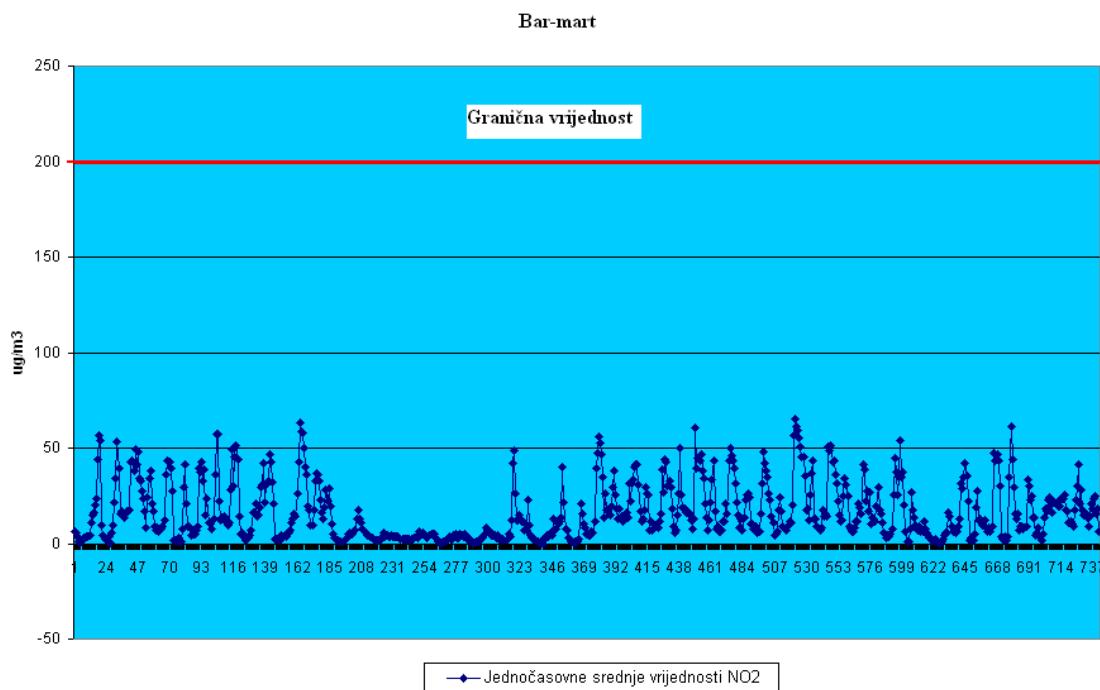


Grafik 3.Srednje dnevne vrijednosti SO₂

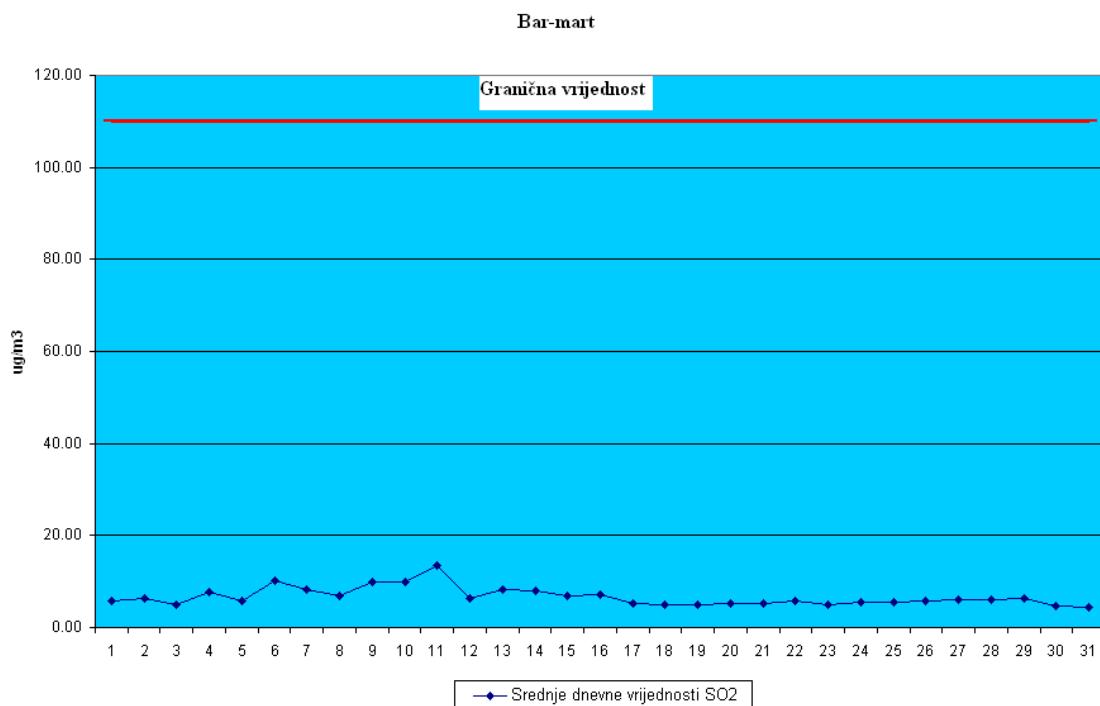


IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

Grafik 4.Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ čestica

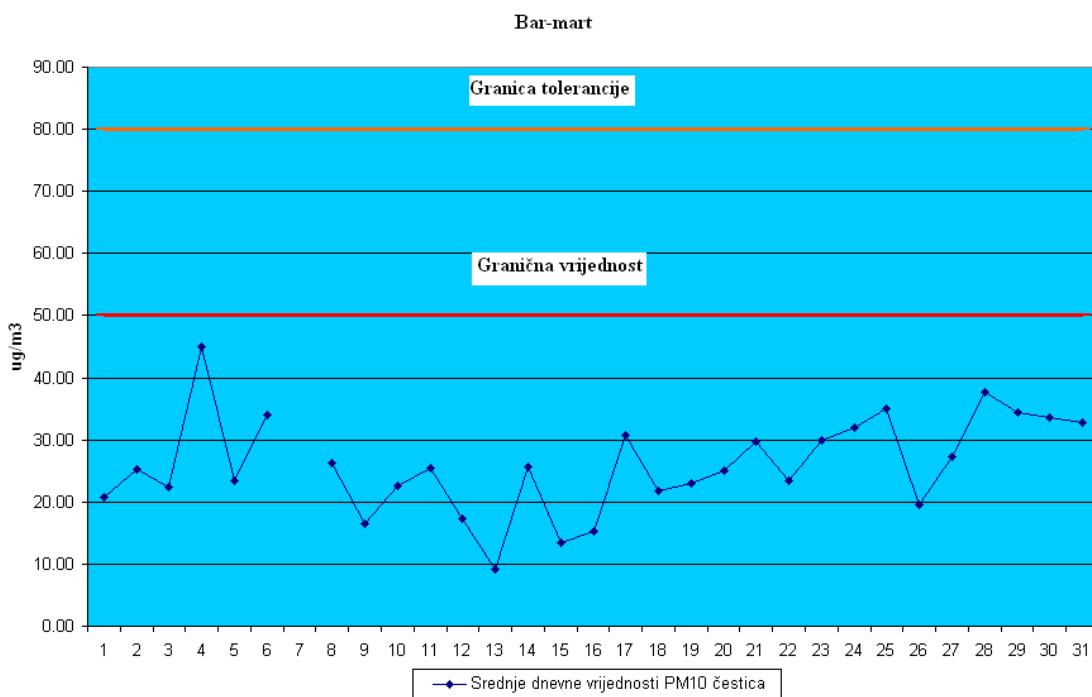


Grafik 5.Maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti CO

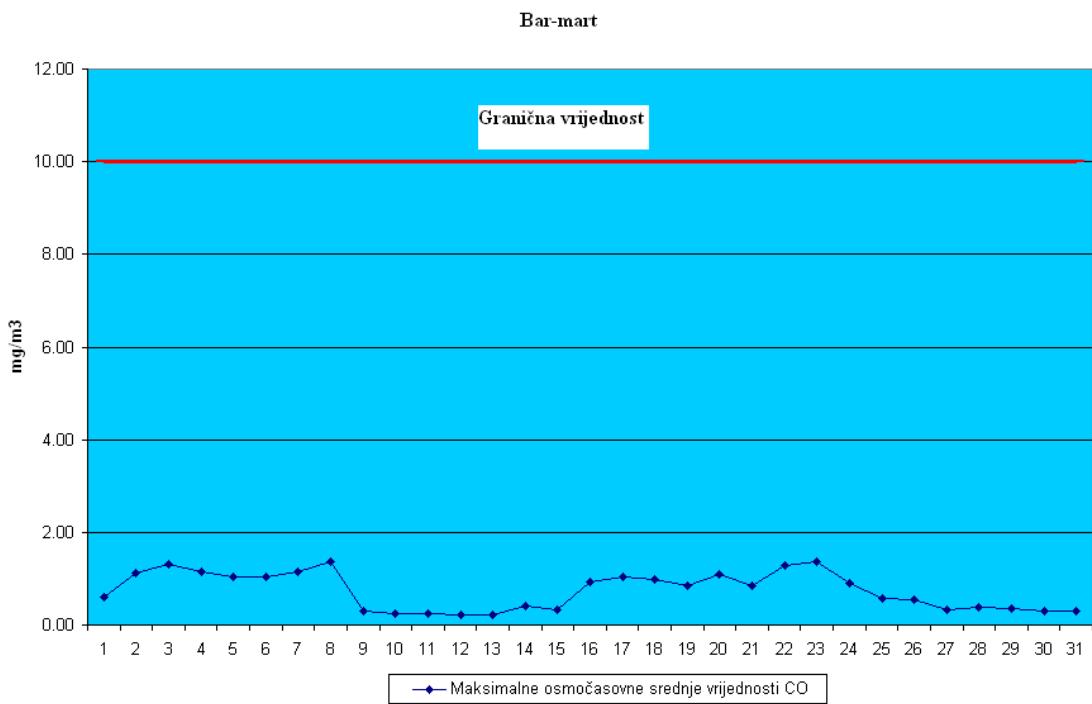

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

Grafik 6. Maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti O_3

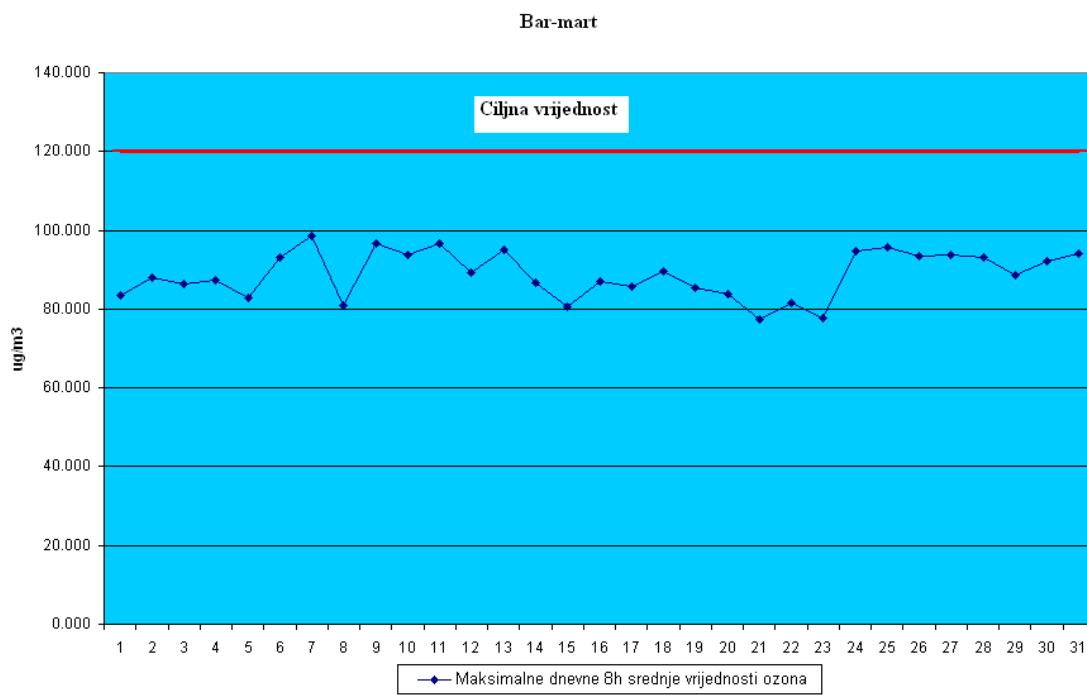

KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI BAR-,,CENTAR“

- Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu zdravlja normirane Uredbom , su značajno ispod propisanih graničnih vrijednost od $300\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ odnosno $110\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** predstavljene su zbog obimnosti podataka samo grafički.Sve izmjerene vrijednosti su ispod propisanih graničnih vrijednosti ($200\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ozona** su tokom marta mjeseca bile ispod propisane ciljne vrijednosti od $120\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ na ovoj lokaciji.
- Izmjerene, srednje dnevne vrijednosti **PM₁₀** čestica su tokom marta mjeseca (29 dana validnih mjerena) bile ispod propisane norme za granicu tolerancije od $80\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom marta mjeseca, na ovom mjernom mjestu bile značajno ispod propisanih graničnih vrijednosti od $10\text{ mg}/\text{m}^3$.
- PM₁₀ čestice su analizirane na sadržaj **teških metala** za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.
Sadržaj olova u toku mjeseca marta, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je bio značajno ispod $0.5\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$.Na isti način vršene su analize uzoraka filtera na sadržaj arsena, kadmijuma i nikla.Rezultati analize pokazuju da je sadržaj ovih metala bio ispod ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.
- Takođe su vršene analize PM₁₀ čestica na sadržaj benzo (a) pirena i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole imisija. Sadržaj benzo (a) pirena izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u martu mjesecu bio je ispod ciljne vrijednosti od $1.0\text{ ng}/\text{m}^3$ propisane sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

3.3.MJERNA STANICA-NIKŠIĆ**3.3.1.PODACI O STANICI-NIKŠIĆ**

1.Opšti podaci						
1.1.	Ime stanice		Nikšić-centar			
1.2.	Ime grada		Nikšić			
1.3.	Nacionalni ili lokaklni broj i oznaka					
1.4.	Kod stanice					
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu		JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore			
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci		Agencija za zaštitu životne sredine			
1.7.	Ciljevi mjerena		Procjena uticaja na zdravlje ljudi i zivotnu sredinu., praćenje trenda			
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.sirina (m)	Nmv (m)		
		6577557.59	4737676.06	629		
1.9.	NUTS					
1.10.	Zagadjujuće materije koje se mijere		SO ₂ ,O ₃ ,CO,NO, NO ₂ ,NOx,PM ₁₀ , Pb, As, Cd, Ni i BaP			
1.11.	Meteorološki podaci		Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra			
1.12	Druge informacije					
2.Klasifikacija stanice						
2.1	Tip područja		Gradsko:trajno izgrađeno područje			
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije		Saobraćajna			
2.3.	Dodatne informacije o stanici					
3.Mjerna oprema						
3.1.	Naziv					
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda					
CO		Automatski analizator	analiza-IR aapsorpcija			
O ₃		Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija			
SO ₂		Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija			
NO, NO ₂ ,NOx		Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija			
PM ₁₀		Ručno sakupljanje	Gravimetrija			
Pb, As, Cd i Ni		Ručno sakupljanje	Analiza-AAS			
BaP		Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS			
4.Opis uzorkovanja						
4.1.	Lokacija mjernog mjeseta					
4.2.	Visina mjeseta uzorkovanja		3m			
4.3.	Učestalost integrisanja podataka		1 sat, 24 sata			
4.4.	Vrijeme uzorkovanja		kontinuirano			

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

**3.3.2.REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA VAZDUHA U OPŠTINI NIKŠIĆ
U MJESECU MARTU**

**5.2.TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI NIKŠIĆ-
„CENTAR“**

Tabela 1. Prikaz rezultata za SO₂, NO₂ i PM₁₀

Datum	Srednje dnevne vrijednosti		
	Sumpor dioksid	Azot dioksid	PM₁₀ čestice
	µg/m³		
1.03	9.01	11.02	-
2.03	17.21	44.57	-
3.03	12.38	37.19	-
4.03	11.27	37.96	-
5.03	17.94	32.73	88.66
6.03	25.37	28.27	65.58
7.03	20.16	23.39	110.29
8.03	12.99	29.91	72.74
9.03	19.73	9.04	42.99
10.03	19.92	6.85	49.09
11.03	23.67	8.20	47.13
12.03	13.72	5.33	25.35
13.03	24.34	5.65	35.70
14.03	13.98	8.24	43.66
15.03	10.66	14.49	105.81
16.03	13.84	23.26	117.21
17.03	11.58	23.71	123.19
18.03	11.29	21.25	130.75
19.03			
20.03			
21.03	Montaža stacionarne stanice na lokaciju propisanu Uredbom 44/10		
22.03	12.45	12.28	76.02
23.03	9.52	11.41	66.67
24.03	11.29	8.92	83.41
25.03	14.65	8.96	90.44
26.03	15.91	9.85	41.26
27.03	13.27	5.11	45.97
28.03	11.02	9.90	101.55
29.03	17.73	12.53	59.94
30.03	10.61	9.43	85.60
31.03	9.95	7.16	53.87
Gr.dnevna sr.vr.	110		50
Granica tolerancije			80

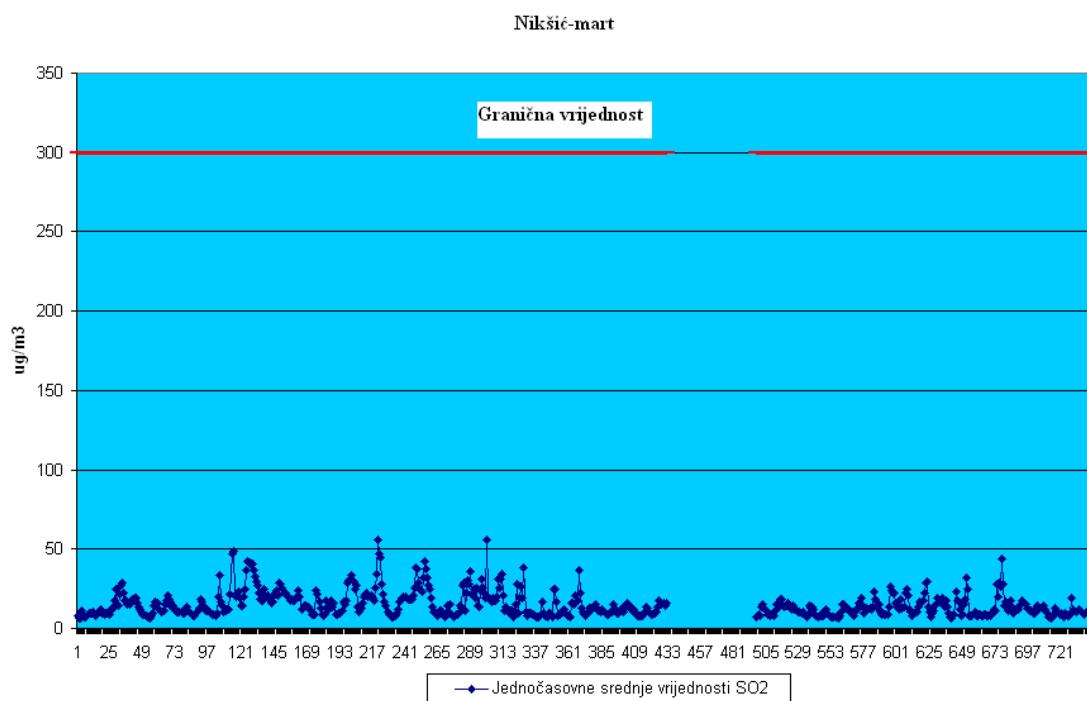
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

Tabela 3.Prikaz rezultata za CO i O₃

Datum	Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	
	Ugljen monoksid	Ozon
	mg/m ³	µg/m ³
1.03	1.24	79.864
2.03	2.81	69.046
3.03	3.05	69.656
4.03	2.34	82.336
5.03	2.21	79.681
6.03	1.47	81.041
7.03	2.03	89.343
8.03	1.99	72.780
9.03	1.84	85.159
10.03	0.66	81.829
11.03	0.61	96.084
12.03	0.58	79.775
13.03	0.50	85.368
14.03	0.77	71.226
15.03	0.99	72.323
16.03	1.12	73.209
17.03	1.19	77.000
18.03	1.09	84.000
19.03		
20.03		
21.03	Montaža stanice na lokaciju propisanu Uredbom 44/10	
22.03	0.67	93.250
23.03	0.62	92.875
24.03	0.65	90.500
25.03	0.66	96.138
26.03	0.74	87.500
27.03	0.44	83.750
28.03	0.61	88.125
29.03	0.86	91.863
30.03	0.55	82.125
31.03	0.62	93.750
Granična vrijednost	10	
Ciljna vrijednost		120


Tabela 4. Prikaz rezultata sadržaja teških metala, benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s i ukupnih PAH-s u PM₁₀

Pb	Cd	As	Ni	Benzo (a) piren	Predstavnici PAH u skladu sa Uredbom	PAH-s
µg/m ³	ng/m ³					
0.142	6.913	3.245	3.955	2.665	14.235	23.290


3.3.4.GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI NIKŠIĆ**Grafik 1. Jednočasovne srednje vrijednosti SO₂**

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

Grafik 2. Jednočasovne srednje vrijednosti NO₂

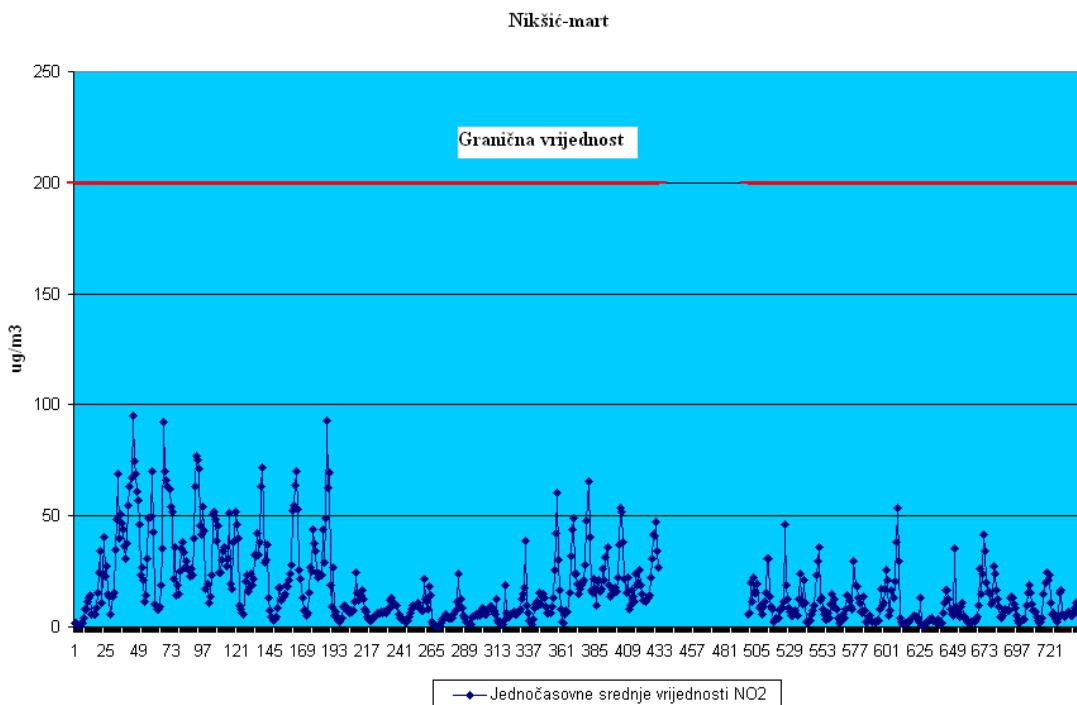


Grafik 3. Srednje dnevne vrijednosti SO₂

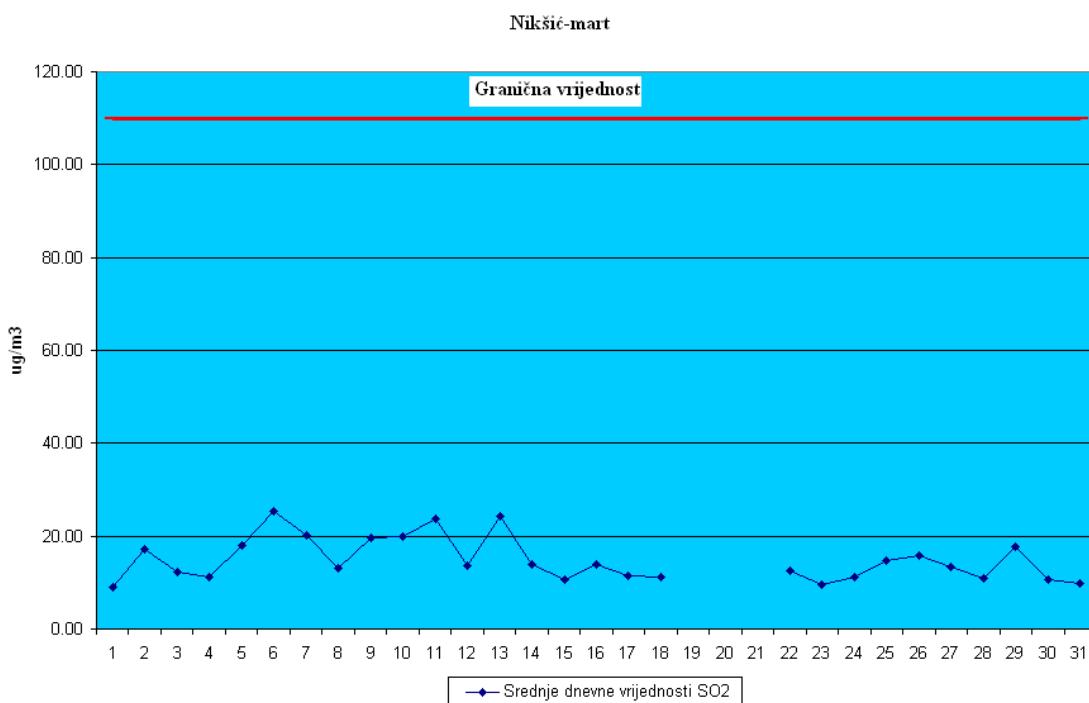


IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

Grafik 4.Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ čestica

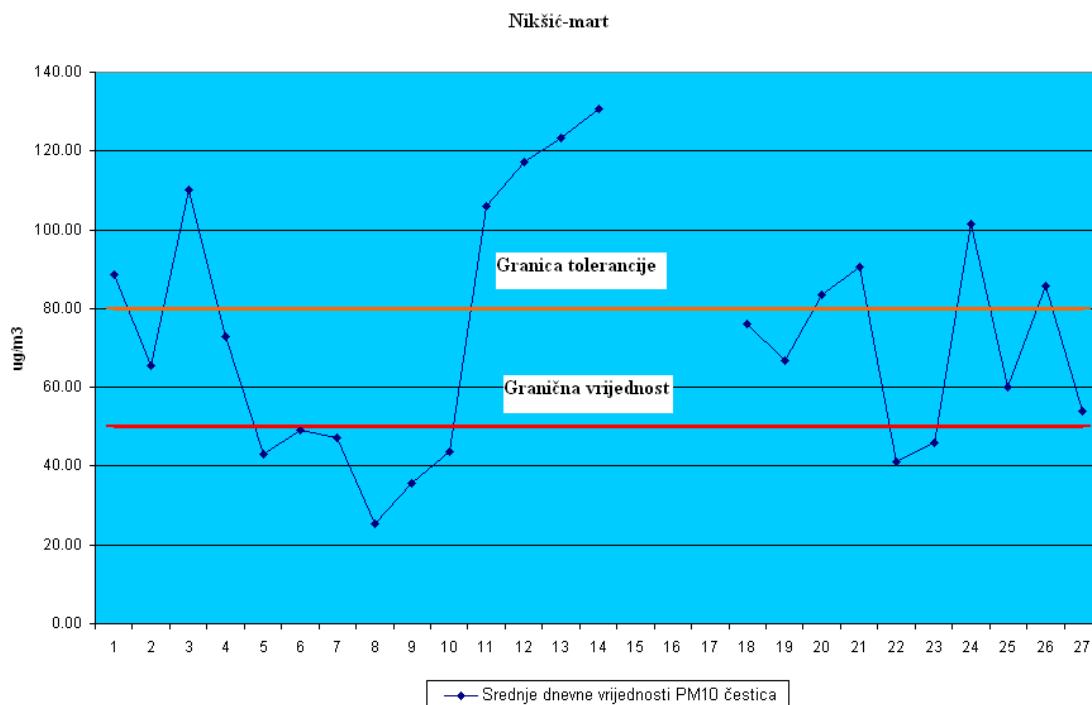


Grafik 5.Maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti CO

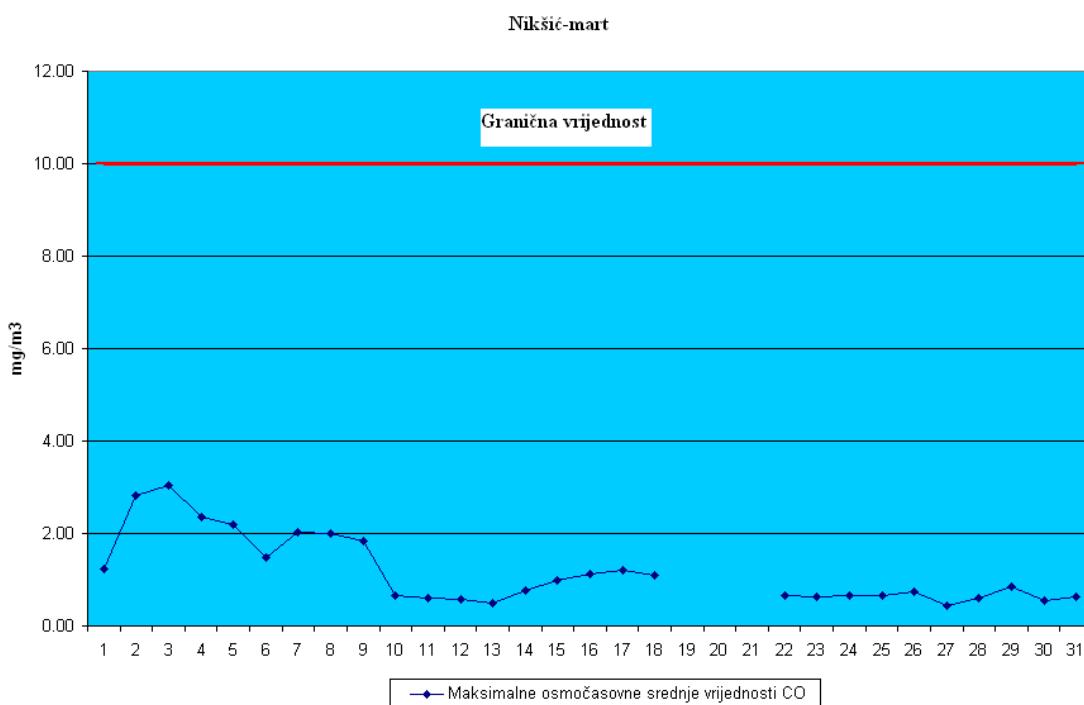

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

Grafik 6. Maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti O_3

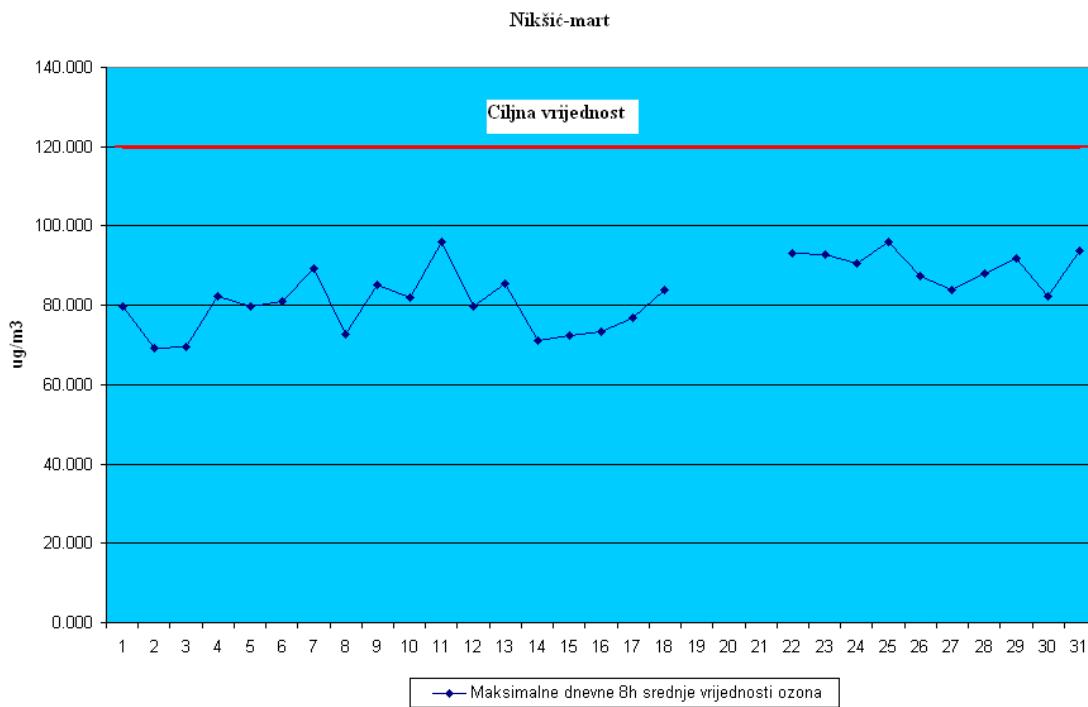

KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI NIKŠIĆ-„CENTAR“

- Za sumpor dioksid propisane su norme od $300 \mu\text{g}/\text{m}^3$ za jednočasovne srednje vrijednosti i $110 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Tokom marta mjeseca, rezultati svih mjerena sumpor dioksida su bili značajno ispod propisanih graničnih vrijednosti.
- Jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida**, koje su kao što je i u prethodnom tekstu navedeno predstavljene zbog obimnosti podataka samo grafički, su ispod ispod propisanih graničnih vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$).
- Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ozona** su tokom marta bile ispod propisane ciljne vrijednosti od $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na ovoj lokaciji.
- Izmjerene, srednje dnevne vrijednosti **PM₁₀** su deset dana zokom matra mjeseca (26 dana validnih mjerena) prelazile propisane vrijednosti za granicu tolerancije od $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom marta mjeseca, na ovom mjernom mjestu bile ispod propisanih graničnih vrijednosti od $10 \text{ mg}/\text{m}^3$.
- PM₁₀ čestice su analizirane na sadržaj teških metala za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.
- Rezultati analize sadržaja olova, nikla i arsena u PM10 česticama pokazuju da je srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka bila ispod granične, odnosno ciljne vrijednosti. vrijednosti propisane sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine. Sadržaj kadmijuma od $6.913 \text{ ng}/\text{m}^3$, kao srednja vrijednost tokom mjeseca marta je bio iznad propisane vrijednosti od $5 \text{ ng}/\text{m}^3$ sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine
- Takođe su vršene analize PM₁₀ čestica na **sadržaj benzo (a) pirena i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika**: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole imisija. Sadržaj benzo (a) pirena izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka je u martu mjesecu bio $2.6653 \text{ ng}/\text{m}^3$.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

3.4. MJERNA STANICA-PLJEVLJA

3.4.1. PODACI O STANICI-PLJEVLJA

1. Opšti podaci						
1.1.	Ime stanice		Pljevlja-centar			
1.2.	Ime grada		Pljevlja			
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka					
1.4.	Kod stanice					
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu		JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore			
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci		Agencija za zaštitu životne sredine			
1.7.	Ciljevi mjerena		Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda			
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)		
		6610494.51	4802077.05	773.25		
1.9.	NUTS					
1.10.	Zagadjujuće materije koje se mjeru		PM ₁₀ , NO, NO ₂ , NOx			
1.11.	Meteorološki podaci		Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra			
1.12	Druge informacije					
2. Klasifikacija stanice						
2.1	Tip područja		Gradsko: trajno izgrađeno područje			
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije		Urbana			
2.3.	Dodatne informacije o stanici					
3. Mjerna oprema						
3.1.	Naziv					
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda					
NO, NO ₂ , NOx		Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija			
PM ₁₀		Ručno sakupljanje	Gravimetrija			
4. Opis uzorkovanja						
4.1.	Lokacija mjernog mjesto					
4.2.	Visina mesta uzorkovanja		3m			
4.3.	Učestalost integrisanja podataka		1 sat, 24 sata			
4.4.	Vrijeme uzorkovanja		kontinuirano			

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

**3.4.2.REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA VAZDUHA U OPŠTINI
PLJEVLJA U MJESECU MARTU**


**3.4.3.TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI PLJEVLJA
NA LOKACIJI „CENTAR“**

Tabela 1. Prikaz rezultata za PM₁₀ i NO₂


Srednje dnevne vrijednosti		
Datum	PM ₁₀ čestice	Azot dioksid
	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
1.03	58.94	29.57
2.03	108.42	59.33
3.03	136.01	66.45
4.03	102.00	67.04
5.03	100.44	48.43
6.03	87.04	33.72
7.03	-	70.74
8.03	-	55.51
9.03	135.41	44.79
10.03	69.71	42.41
11.03	63.93	50.35
12.03	58.87	39.68
13.03	42.41	43.73
14.03	77.50	59.72
15.03	87.31	44.81
16.03	100.99	46.43
17.03	146.20	48.25
18.03	156.94	53.23
19.03	146.53	36.58
20.03	169.82	52.48
21.03	130.94	47.39
22.03	119.87	49.86
23.00	126.91	56.29
24.03	137.10	21.27
25.03	171.34	19.04
26.03	116.28	24.33
27.03	107.68	13.98
28.03	96.01	18.64
29.03	100.46	13.00
30.03	91.16	14.92
31.03	59.83	43.46
Granična dnevna srednja vrijednost	50	
Granica tolerancije	80	

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

3.4.4.GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI PLJEVLJA
Grafik 1.Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ čestica

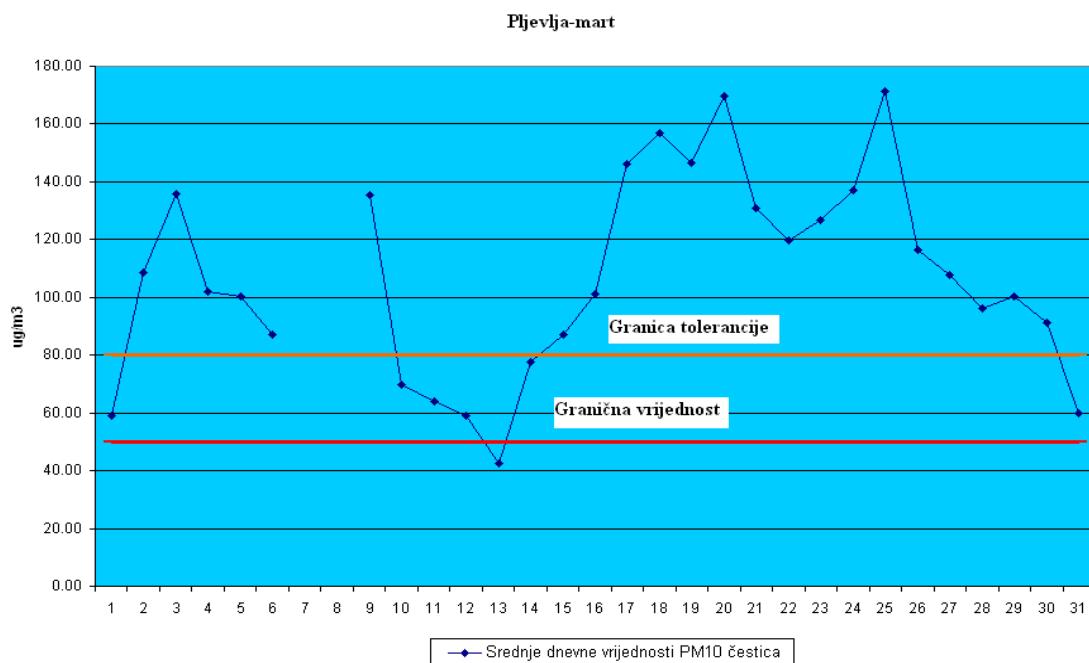

Grafik 2.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida

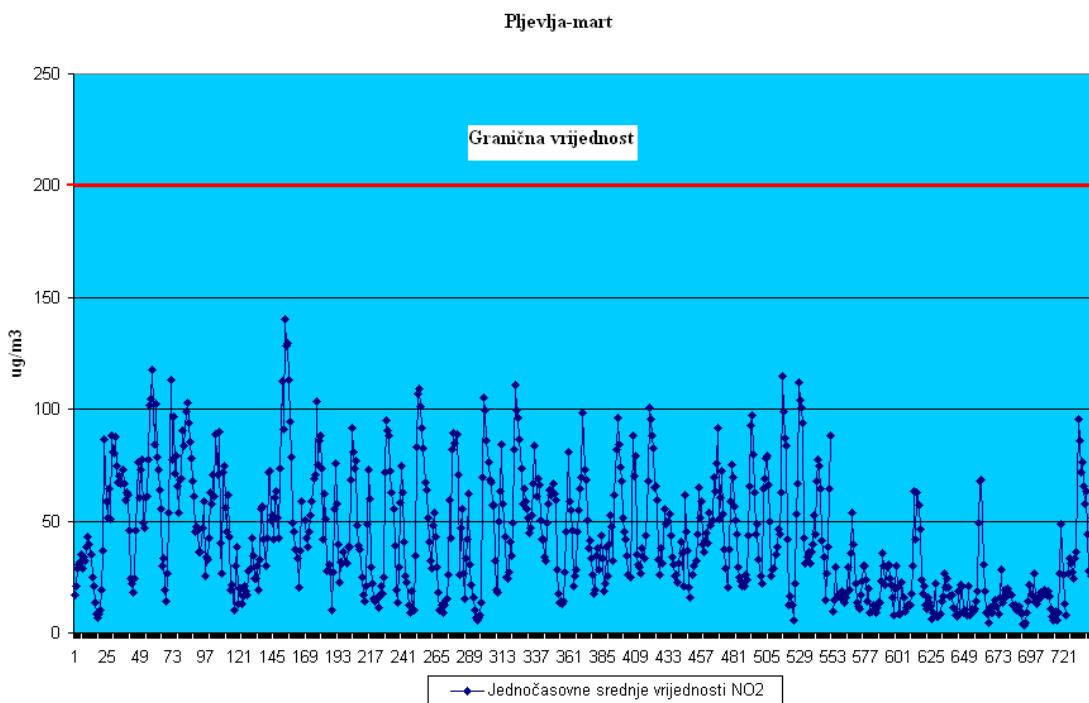

**KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI PLJEVLJA-
„CENTAR“**

- Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ su tokom marta mjeseca na ovoj lokaciji u Pljevljima 22 dana prelazile propisanu normu za granicu tolerancije od 80 µg/m³ (29 dana validnih mjerena).
- Sve srednje časovne vrijednosti azot dioksida, predstavljene grafički, su tokom mjeseca marta bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

3.5. MJERNA STANICA-TIVAT**3.5.1. PODACI O STANICI-TIVAT**

1.Opšti podaci						
1.1.	Ime stanice		Tivat-centar			
1.2.	Ime grada		Tivat			
1.3.	Nacionalni ili lokaklni broj i oznaka					
1.4.	Kod stanice					
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu		JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore			
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci		Agencija za zaštitu životne sredine			
1.7.	Ciljevi mjerena		Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda			
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)		
		6557638.85	4698672.85	3.5		
1.9.	NUTS					
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere		PM ₁₀ , NO, NO ₂ , NOx			
1.11.	Meteorološki podaci		Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra			
1.12	Druge informacije					
2.Klasifikacija stanice						
2.1	Tip područja		Gradsko: trajno izgrađeno područje			
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije		Urbana			
2.3.	Dodatne informacije o stanici					
3.Mjerna oprema						
3.1.	Naziv					
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda					
NO, NO ₂ , NOx		Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija			
PM ₁₀		Automatski analizator	Analiza-apsorpcija beta zračenja			
4.Opis uzorkovanja						
4.1.	Lokacija mjernog mesta					
4.2.	Visina mesta uzorkovanja		3m			
4.3.	Učestalost integrisanja podataka		1 sat , 24 sata			
4.4.	Vrijeme uzorkovanja		kontinuirano			

**3.5.2.REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA VAZDUHA U OPŠTINI TIVAT
U MJESECU MARTU**


**3.5.3.TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI TIVAT NA
LOKACIJI „CENTAR“**

Tabela 1. Prikaz rezultata za PM₁₀ i NO₂


Datum	Srednje dnevne vrijednosti	
	PM ₁₀ čestice	Azot dioksid
	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
14.03	12.97	6.16
15.03	14.44	6.84
16.03	21.33	13.73
17.03	24.10	11.93
18.03	24.89	7.47
19.03	26.46	9.80
20.03	31.24	14.51
21.03	31.95	10.57
22.03	35.23	9.47
23.03	37.62	23.16
24.03	41.41	18.13
25.03	34.70	13.71
26.03	19.38	24.95
27.03	18.12	32.72
28.03	22.02	17.20
29.03	27.02	21.33
30.03	31.28	30.91
31.03	24.75	27.62
Granična dnevna srednja vrijednost	50	
Granica tolerancije	80	

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

3.5.4.GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI TIVAT
Grafik 1.Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ čestica

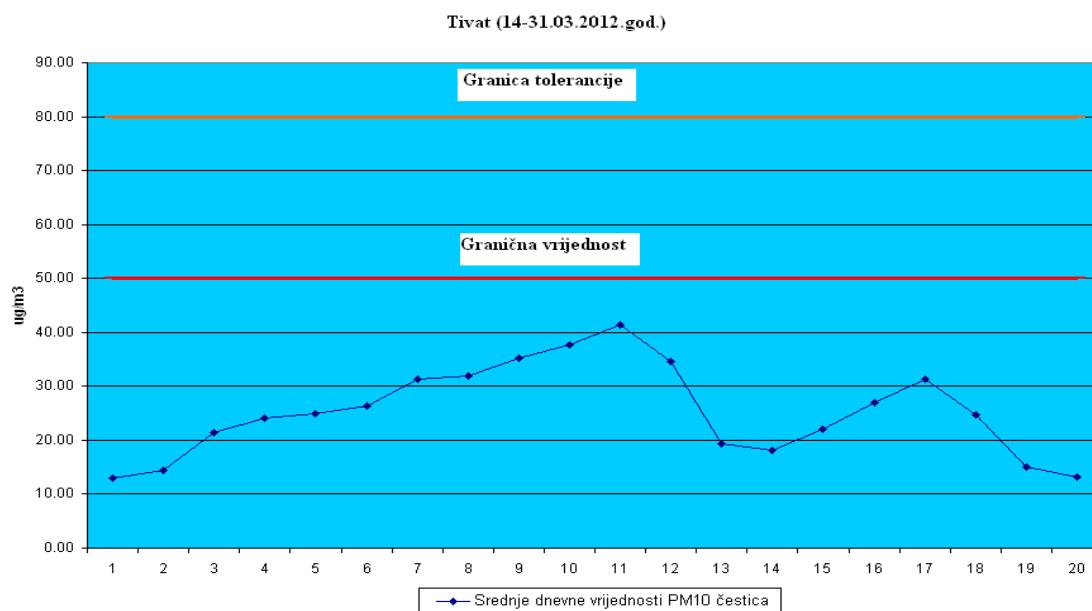

Grafik 2.Jednočasovne srednje vrijedosti NO₂

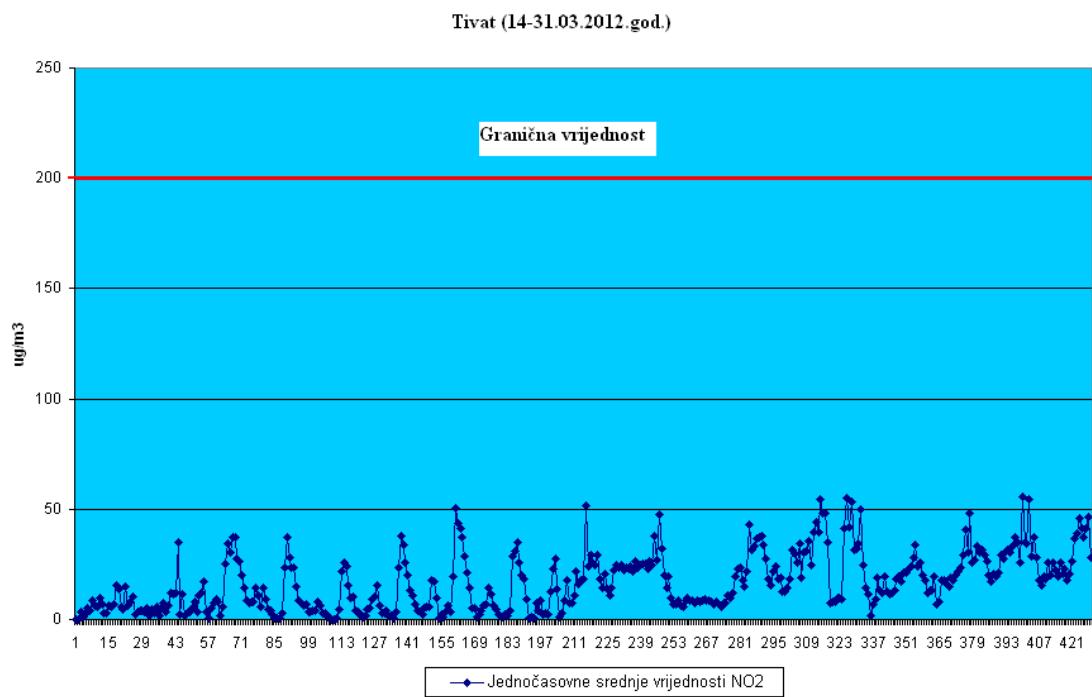

KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI TIVAT-, „CENTAR“

- Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ su tokom marta mjeseca (18 dana validnih mjerena) na ovoj lokaciji u Tivtu bile ispod propisane norme za granicu tolerancije od 80 µg/m³.
- Sve srednje časovne vrijednosti azot dioksida, predstavljene grafički, su tokom osamnaest dana mjerena u martu mjesecu bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

Odgovorni analitičar:
Radomir Žujović, dipl.hem.

Načelnik odjeljenja za lab.
dijagnostiku i monitoring
Mr.sci.Dejan Jančić, dipl.hem

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/3

4. METODE

Tokom realizacije Programa kontrole kvaliteta vazduha, za prikupljanje i analizu uzoraka korištene su propisane, akreditovane standardne metode MEST EN

Metode u automatskim stacionarnim stanicama

- Određivanje SO, UV fluorescencija prema standardu MEST EN14212:2011
- Određivanje NO, NO₂ i NOx, Hemiluminescencija prema standardu MEST EN14211:2011
- Određivanje CO, NDIR (Infracrvena apsorpcija) prema standardu MEST EN14626:2011
- Određivanje O₃ NDUV (UV apsorpcija) prema standardu MEST EN14625:2011
- Određivanje PM₁₀ prema standardu MEST EN 12341
- Određivanje koncentracije benzo(a)pirena u vazduhu ambijenta metodom MEST EN 15549:2011
- Određivanje koncentracije Pb, As, Cd i Ni u uzorcima PM10 čestica, MEST EN 14902:2011

Meteorološki parametri:

- Mjerenje brzine i smjera vjetra
- Mjerna metoda: Ultrazvučni anemometer
- Mjerenje temperature i relativne vlage
- Mjerna metoda: Otporna PT100/ higrometar
- Mjerenje atmosferskog pritiska
- Mjerna metoda: kapacitivna